


Tre parametrar finns att ändra i reglercentralens parameterlista.

Parameterlistan består utav

- Driftlägena 1-5
- Värmekurva 4-40 (Vid golvvärme kurva 5)
- Max framledningstemperatur 30-80

För att komma till parameterlistan

1. Vrid ner temperaturen till 10. 10 måste blinka i displayen för att det ska fungera.
2. Håll inne touch knapparna 4 och 3 samtidigt tills den byter siffra till 1-5. Nu har du kommit till dom olika driftlägena.
3. Bläddra genom parameterlistan genom att trycka på någon utav touchknapparna.

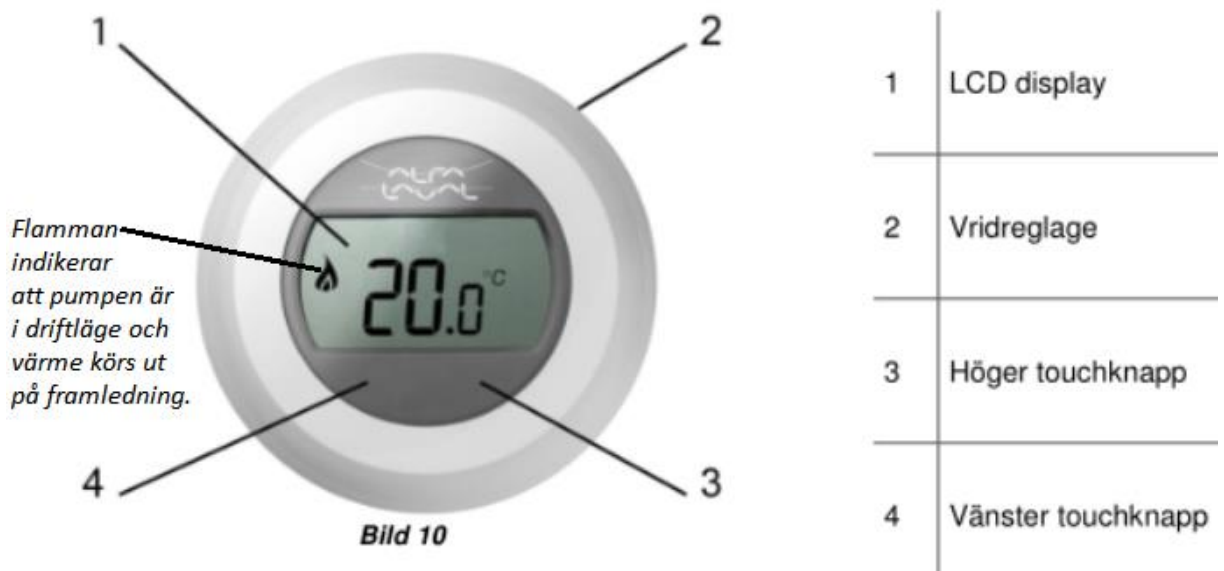


Fabriks-inställningar Standard värmekurva 10

Standard driftläge 2 = Kurva via utegivare

FELKODER

6.11 Felmeddelande på rumstermostaten

Om en skiftnyckel  är synlig på displayen finns det ett aktuellt larm.

På displayen	Orsak
F	Felkod nummer
. - - . -	Internt fel (ex sensor fel)
. out	Ingen (giltig) utetemperaturen
. dhc	Rumstermostaten inte är ansluten till rätt elektronikbox.

6.12 Felkoder på rumstermostaten round

Felkod 0	Inget fel, uppstart
Felkod 1	Framledningsgivaren eller dess kablage
Orsak	Uppmätt framledningstemperatur ligger under 0 °C eller över 100 °C.
Åtgärd	Manöverpanelen stänger av pumpen och går in i off-läge (frys-skydd). Kontrollera framledningsgivare och kablage.
Felkod 2	Utomhusgivaren eller dess kablage. Detta felmeddelande kan endast inträffa efter att utomhusgivaren varit inom mätområdet -40 °C till 60 °C.
Orsak	Uppmätt utomhustemperatur ligger under -40 °C eller över 60 °C.
Åtgärd	Övergår till rumskompensering tills en giltig temperatur kunnat mätas upp igen. Kontrollera utegivaren och dess kablage.
Felkod 3	Felaktig temperatur i kopplingsboxen
Orsak	Uppmätt omgivningstemperatur ligger under 0 °C eller över 60 °C.
Åtgärd	Manöverpanelen stänger av pumpen och går in i off-läge (frys-skydd). Se till att utrymmet där fjärrvärmecentralen hänger är välventilerat.
Felkod 4	När ej inställd framledningstemperatur
Orsak	Luft i pumpen, låg temp/avstängd primär fjärrvärme.
Åtgärd	Lufta pumpen, kontrollera styrventil och ställdon.
Felkod 7	Ingen kommunikation mellan rumspanel och kopplingsbox
Orsak	Kopplingsboxen kommunicerar inte med rumspanelen (via OpenTherm) på 60 sekunder.
Åtgärd	10 sekunder efter händelsen antar kopplingsboxen att en on/off termostat styr. Felet nollställs endast efter att strömmen brutits och OT kommunikationen är återställd. Önskat framledningsbörvärde raderas. Regleringen med en on/off termostat är möjlig när detta fel är aktivt.
Felkod 8	Utomhusgivare ansluten och driftläge konstant framledningstemperatur är vald
Orsak	Utomhusgivare ansluten och driftläge konstant framledningstemperatur är vald.
Åtgärd	Driftläge konstant framledningstemperatur fungerar inte.